


WANNĄ Z HYDROMASAŻEM
34–36°C

WANNĄ Z HYDROMASAŻEM
34–36°C

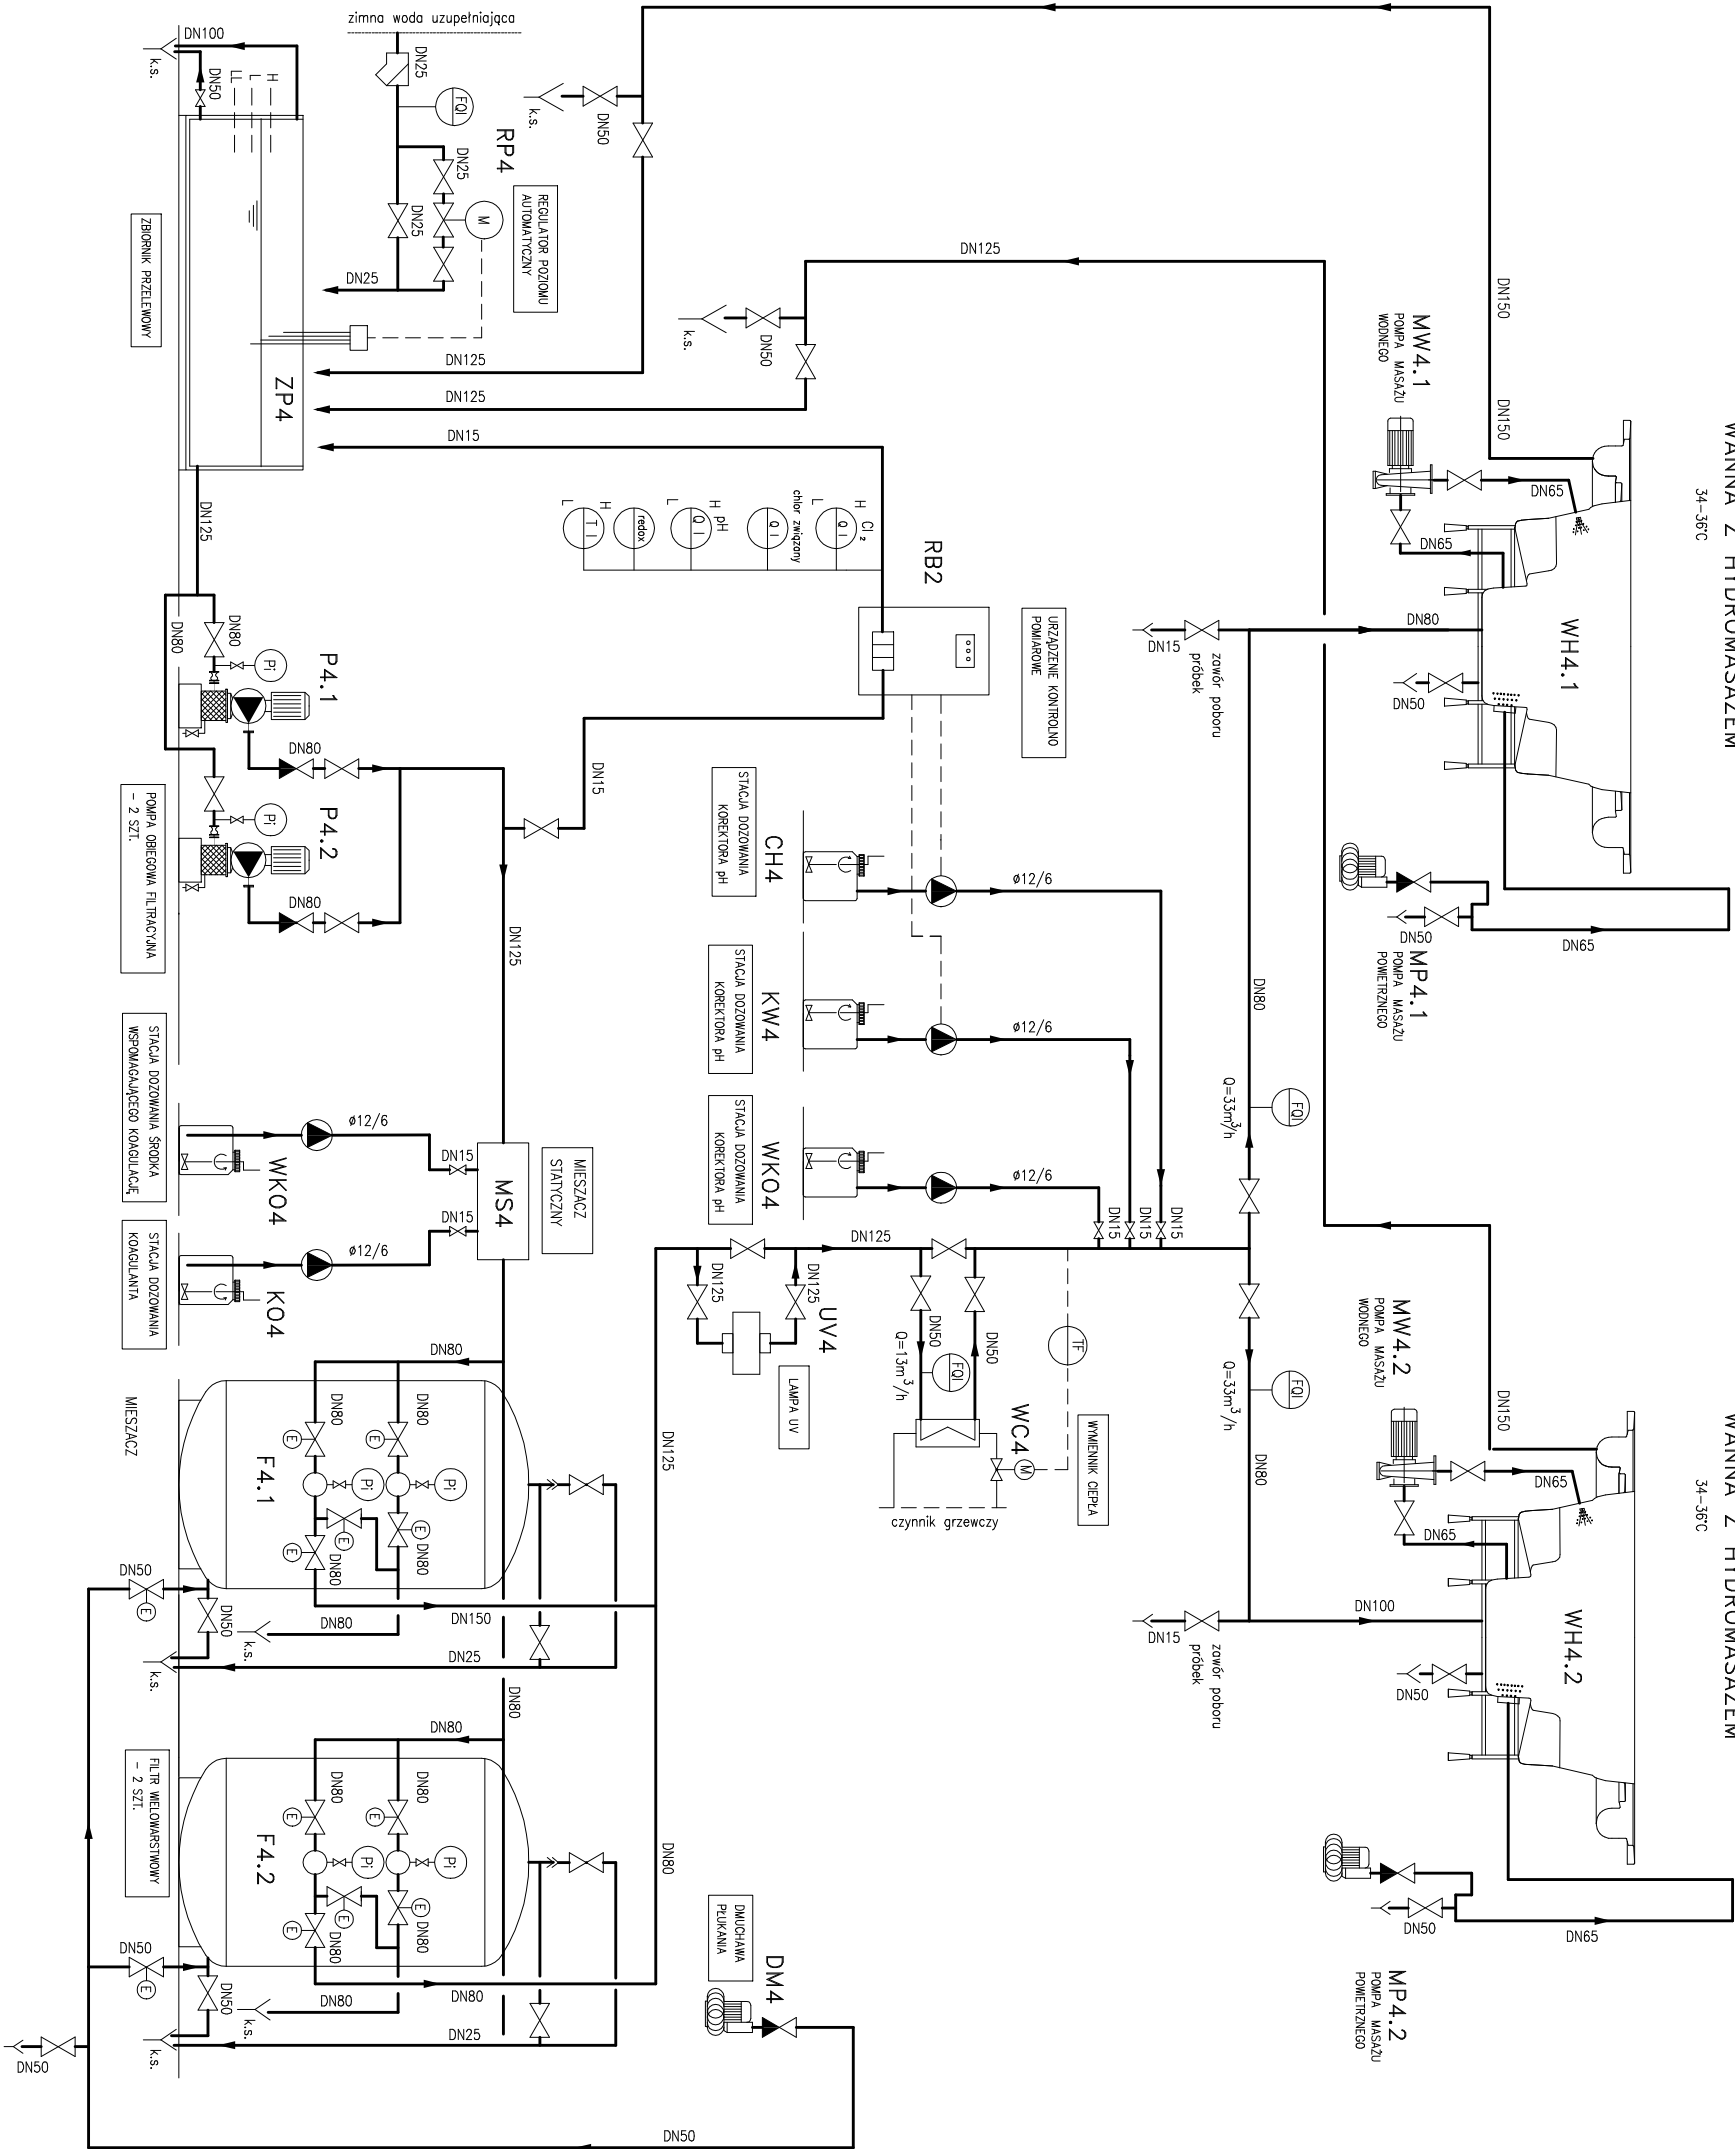

PROJEKT BUDOWLANY		Data: 2017r.	
Piotr Dominiczak & Marcin Szczęsny		Tłum. nr	
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE		TB4	
"RELAKS" W ZDUŃSKIEJ WOLI			
ul. Kobusińska, 98-220 ZDUŃSKA WOLA			
dz. nr. 1998, 199, 200, 201, 202, 203			
Okr. ewid. 101901, 1.0014, 015, nr 14, 15;			
Jedn. ewid. 101901, 1.0014, 015, nr 14, 15;			
Jedn. ewid. 101901, 1.0014, 015, nr 14, 15;			
INSTALACJA UZDATNIWIANIA WODY WANNIEN Z HYDROMASAŻEM		Skala: -	
- SCHEMAT TECHNOLOGICZNY			
BRANŻA		TECHNOLOGIA BASENOWA	
PROJEKTANCI		mgr inż. Marek Zieliński	
		ST-354/76	
		mgr inż. Artur Chomiczewski	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Kacimierz Litwin	
		GT-IV-63/28/77	