




TR L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

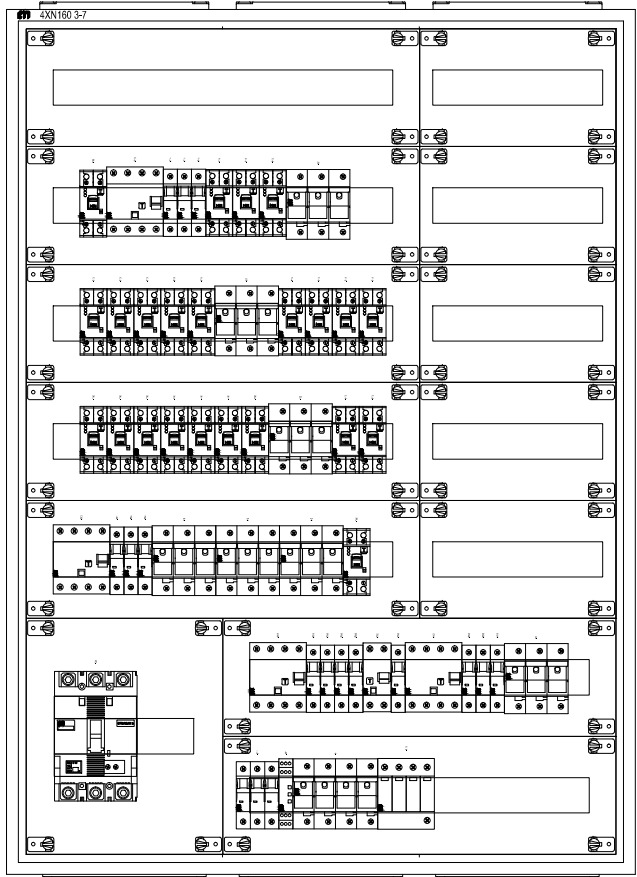

ŹRÓDŁO ZABEZPIECZENIA		OBCIĄŻENIE					KABEL, PRZEWÓD								ZABEZPIECZENIE				WYNIK			
LP	odbior	P _i (kW)	k _i	cosφ	P _o (kW)	I _b (A)	Typ	s (mm)	I _{dd} (A)	k _g	I _z (A)	l (m)	ro	delta U (%)	I _n (A)	k _z zab.	I ₂ (A)	1,45xI _z	I _b < I _n < I _z	I ₂ < 1,45xI _z	delta U	zabezp. I _n
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25
1	TR	107,4	0,70	0,93	75,2	116,8	YKY 5x70	70	180,0	1,00	180,0	55,0	57	0,6	160,0	1,6	256,0	261,0	OK	OK	OK	OK

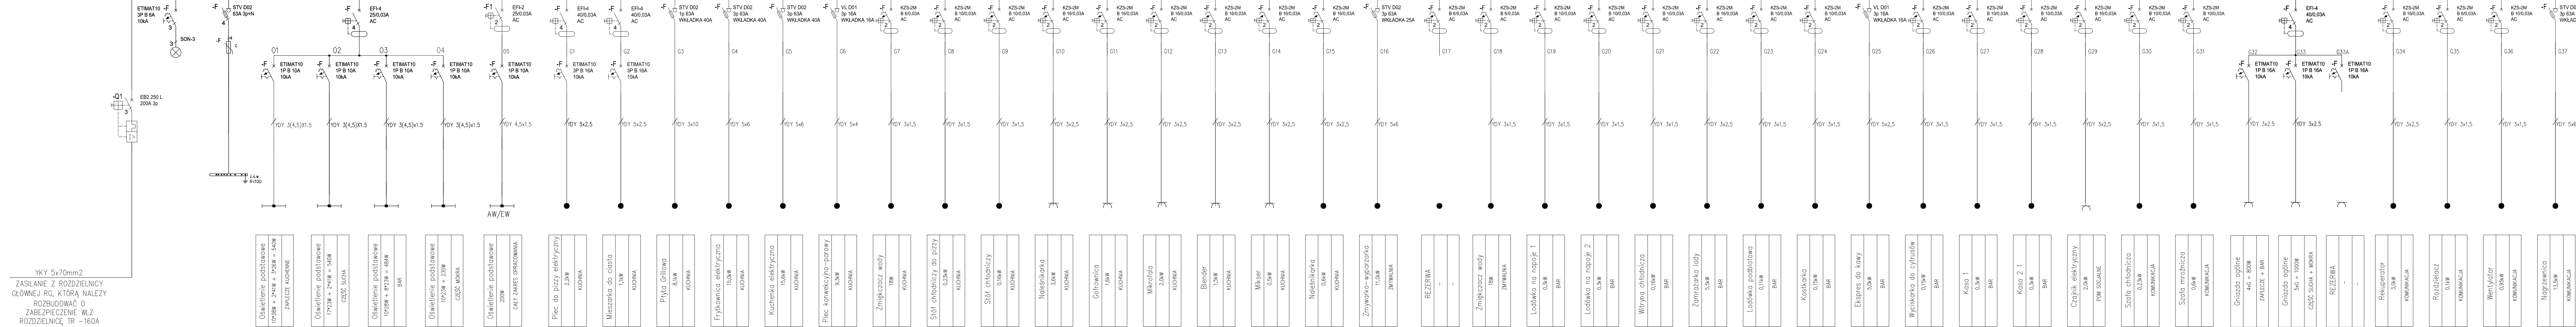

ul. Zdunska 2, 98-220 Zdunska Wola,
tel. 501 032 852, 501 512 534
email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl
www.en-wip.pl

INWESTOR :
MPWiK w Zdunskiej Woli spółka z o.o.
z siedzibą w Zdunskiej Woli przy ul. Królewskiej 15

BRANŻA :
ELEKTRYCZNA

RYSUJEK :
mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska

PROJEKTANT :
mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska

NR UPR. :
67/01/WŁ

DATA :
06.2020r.

SKALA :
-

NR RYS. :
E3

OBJEKT :
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WNĘTRZ CZĘŚCI RESTAURACYJNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM
BUDYNKU CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWEGO "RELAKS" W ZDUNSKIEJ WOLI
dz. nr ewid. 198/8, 199, 200, 201, 202, 203, obręb 101901, 1.0014, 015, NR14, 15;
jedn. ewid. 101901_1, Miasto Zdunska Wola, ul. Kobusiewicza

INSTRUKCJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY